




PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

## VENT 3/6

Tato centrální jednotka je určena pro ovládání pohonů oken a světlíků v systému denního větrání. Je dodávána ve třech variantách maximálního proudového odběru 3 A a 6 A. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC do jedné větrací skupiny. Je dodávána v ocelovém krytu na povrch v různých rozměrech. Třída ochrany je IP 20. Barevné provedení je v bílé.

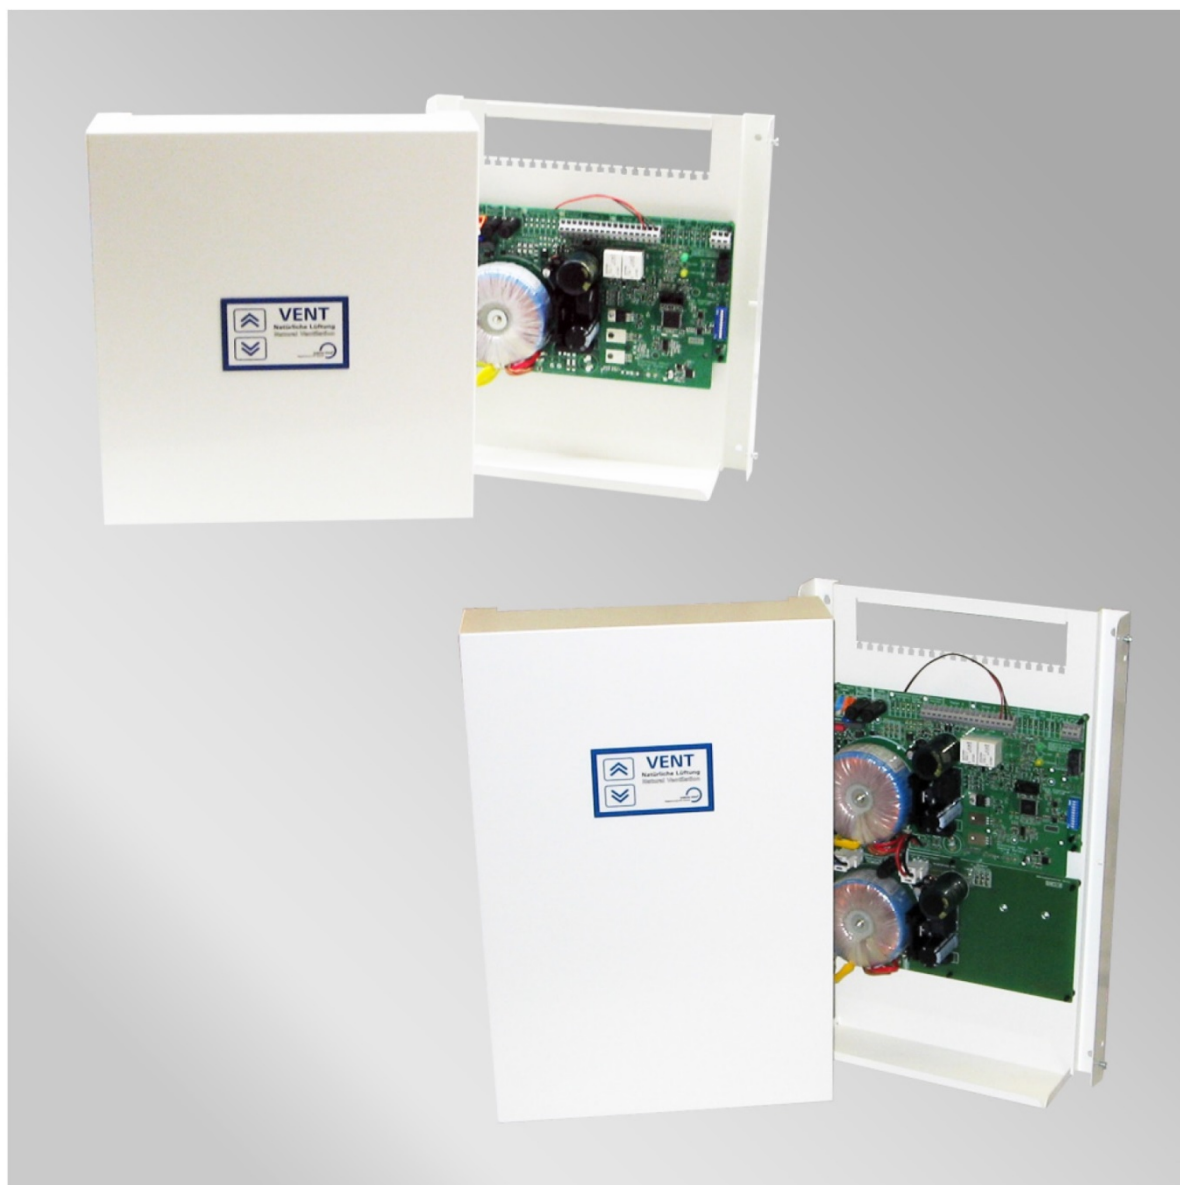

## Technické údaje:

### VENT 3

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	3,0 A
Počet skupin:	1 ventilační skupina
Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 9010
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	301 x 323 x 85 mm
Hmotnost:	4,1 kg
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

### VENT 6

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	6,0 A
Počet skupin:	1 ventilační skupina
Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 9010
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	301 x 444 x 85 mm
Hmotnost:	6,3 kg
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

## **Bezpečnostní předpisy:**

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 230 V provedte až po přezkoušení celého zařízení.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost centrální jednotky. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Centrální jednotku smí zásadně otevírat pouze výrobce.

**V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!**